


Kokotek, Posmyk, Pusta Kuźnica - woda zdatna do picia!

21-06-2026

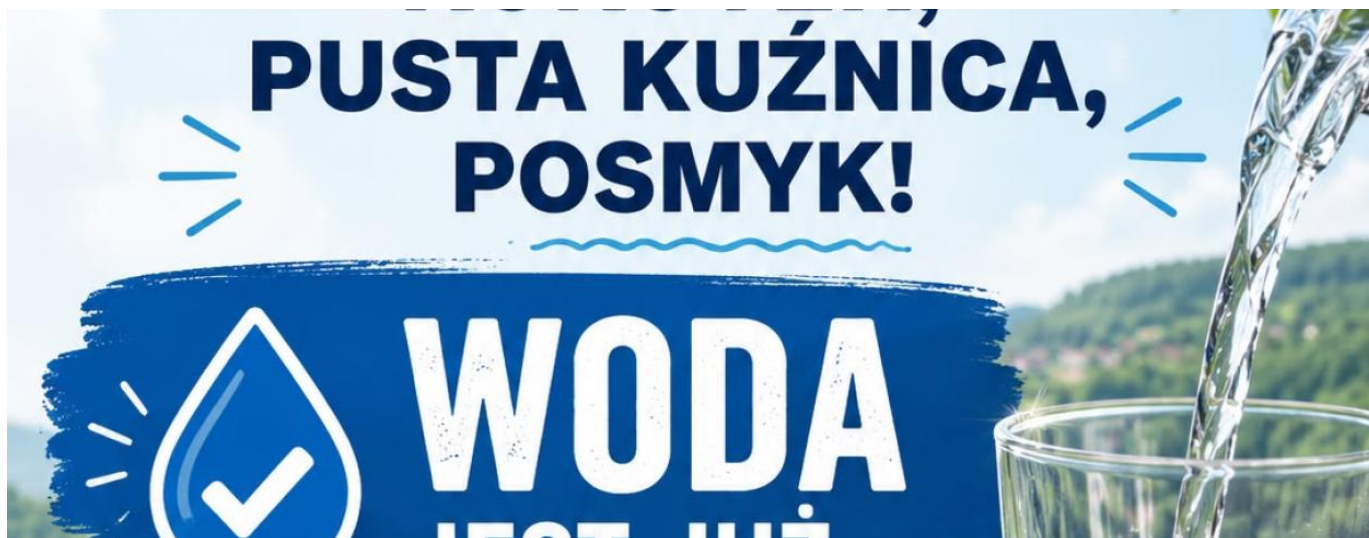

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu potwierdził, że woda z sieci wodociągowej Kokotek jest zdatna do spożycia. Badania laboratoryjne przeprowadzone 19 czerwca 2026 r. wykazały, że wszystkie analizowane parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące normy jakości.

Pozostałe aktualności

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)